



# Coffrets de chantier

Coffrets de branchement provisoire monophasés et triphasés (de type S20) prévus pour alimenter :

- des installations de chantier
- des installations de fêtes foraines, marchés...
- des installations mobiles.

Fixation : sur poteau ou sur piètement.  
Les compteurs monophasés ou triphasés sont fournis par Enedis lors de la mise en service.  
Les panneaux sont pré-câblés d'usine.



## Descriptif

La sécurité des personnes et des biens est assurée par une protection différentielle à haute sensibilité réglée à 30 mA.  
La protection amont est assurée par un disjoncteur différentiel 500 mA.




## Degrés de protection

- IP43 suivant NF EN 60529
- IK10 suivant NF EN 62262




## Spécification technique


PRDE F 8.6-02  
HN 62-S-20

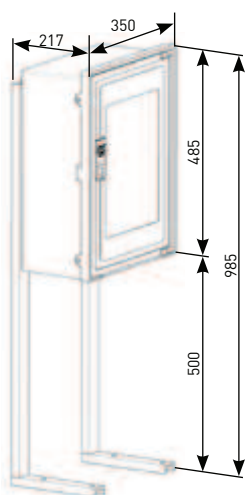

Coffret sur piètement

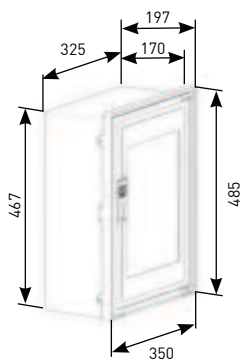

Coffret seul

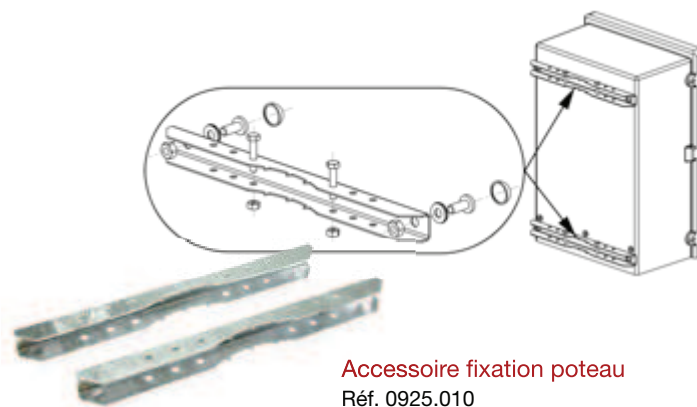

Accessoire fixation poteau  
Réf. 0925.010


## Capacités de raccordement

Départ	• 10 à 35 <sup>2</sup> cuivre suivant U 1000 R2V et H07 RN-F
Arrivée	• 16 à 35 <sup>2</sup> aluminium massif suivant NF C 33-210 et NF C 32-321 • 16 à 25 <sup>2</sup> aluminium câblé suivant NF C 33-209 et NF C 32-321 • 10 à 25 <sup>2</sup> cuivre câblé suivant NF C 32-321, HM 27/03/139 (câble à neutre périphérique cuivre)

## Coffret provisoire monophasé

### Constitution (version la plus courante)

- Coupe-circuit fusible monophasé 60 A
- Disjoncteur de branchement bipolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411
- Interrupteur différentiel 60 A bipolaire haute sensibilité 30 mA
- Départ client, muni d'un bornier bipolaire IP2X
- Porte équipée d'une embase de téléreport
- Système de maintien du câble de départ client.




Coffret de branchement provisoire monophasé

Réf. 0252.904

+ piètement

Réf. 0925.011

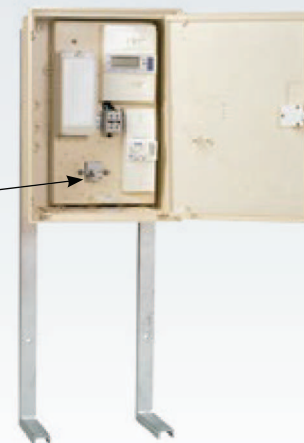

## Coffret provisoire triphasé

### Constitution (version la plus courante)

- Coupe-circuit fusible triphasé 60 A
- Disjoncteur de branchement tétrapolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411
- Interrupteur différentiel 60 A tétrapolaire haute sensibilité 30 mA
- Départ client, muni d'un bornier tétrapolaire IP2X
- Porte équipée d'une embase de téléreport
- Système de maintien du câble de départ client.




Coffret de branchement provisoire triphasé

Réf. 0252.908

+ piètement

Réf. 0925.011

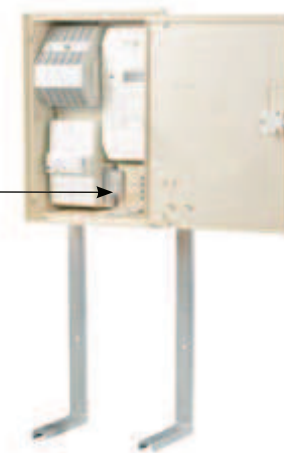

## Références

	Réf.
<b>COFFRETS PROVISOIRES MONOPHASES</b>	
Sans téléreport	
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 60 A différentiel	0252.914
Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 15/45 A différentiel	0252.920
<b>COFFRETS PROVISOIRES TRIPHASES</b>	
Sans téléreport	
Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 60 A différentiel	0252.918
<b>ACCESSOIRES</b>	
Accessoire fixation poteau	0925.010
Accessoire piètement	0925.011
Accessoire collier + embout	0925.012
Accessoire cuvette mono/tri + capot	0925.741